



INSTRUKCJA MONTAŻU/MOUNTING ISTRUCTIONS PL/EN

Kod/Code: **AWO644, AWO646**

Nazwa/Name: Obudowa ze stelażem zapasu kabla 400x400/600x600
The enclosure with a cable frame 400x400/600x600



IP20

RoHS

IM644/646

Wydanie: 2 z dnia 01.03.2018
Zastępuje wydanie: 1 z dnia 26.10.2016

1. Przeznaczenie/Destination:

Obudowy **AWO644, AWO646** stosowane są w branży teleinformatycznej lub telekomunikacyjnej. Przeznaczone są do ułożenia nadmiaru przewodu światłowodowego. Obudowa jest zgodna z normą ZN96/TPSA-009.

The **AWO644 and AWO646** enclosures are used in the ICT and telecommunication sectors. They are designed to store excessive fiber optic cable. The enclosure is compliant with the requirements of the ZN96/TPSA-009 standard.

2. Opis produktu/Product description:

Obudowa składa się z dwóch części – stelaża i pokrywy. Stelaż w kształcie krzyża pozwala na zamocowanie zapasu kabla z zachowaniem bezpiecznego promienia gięcia. Możliwość zwinienia do 120m kabla światłowodowego w zależności od jego średnicy. Pokrywa zapewnia ochronę przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Mocowana jest za pomocą jednej śruby.

The enclosure consists of two parts - the cover and the frame. The cross-shaped frame allows storing excessive cable while maintaining a safe bending radius. The possibility of coiling of up to 120 meters of fiber optic cable, depending on its diameter. The cover protects the cable against mechanical damage. The cover is mounted with a single screw.

3. Montaż/Installation:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje niskonapięciowe.

Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

The enclosure should be mounted by a qualified installer, holding relevant permits and licenses (applicable and required for a given country) for low-voltage installations. The unit should be mounted in confined spaces, in accordance with normal relative humidity (RH=90% maximum, no condensation) and temperature range from -10°C up to +40°C.

4. Parametry techniczne.

Tab1.


KOD	Obudowa IP	Temperatura pracy	Wilgotność względna RH – max.	Waga netto/brutto	Wymiary zewnętrzne obudowy W×H×D	Wymiary stelaża W ₁ ×H ₁ ×D ₁	Wykonanie	Zamykanie / Zastosowanie
AWO644	IP 20	-10°C+40°C	90 [%]	4,35/4,85 kg	400 × 400 × 105 [+/- 2mm]	395 × 395 × 90 [+/- 2mm]	Blacha grubość: 1,2mm Zabezpieczenie antykorozyjne Kolor: RAL 7035 szary	Skręcana / Do wewnątrz Natynkowa
AWO646	IP 20	-10°C+40°C	90 [%]	7,45/8,45kg	600 × 600 × 105 [+/- 2mm]	590 × 590 × 90 [+/- 2mm]	Blacha grubość: 1,2mm Zabezpieczenie antykorozyjne Kolor: RAL 7035 szary	Skręcana / Do wewnątrz Natynkowa

Technical parameters.

Tab1.

CODE	IP enclosure	Operation temperature	Relative humidity RH – max.	Net/gross weight	External dimensions of the enclosure W×H×D	Frame dimensions W ₁ ×H ₁ ×D ₁	Finish	Closing / Application
AWO644	IP 20	-10°C+40°C	90 [%]	4,35/4,85 kg	400 × 400 × 105 [+/- 2mm]	395 × 395 × 90 [+/- 2mm]	sheet, thickness: 1,2mm Corrosion protection Color: RAL 7035 gray	Screw/ Indoor Surface- mounted
AWO646	IP 20	-10°C+40°C	90 [%]	7,45/8,45 kg	600 × 600 × 105 [+/- 2mm]	590 × 590 × 90 [+/- 2mm]	sheet, thickness: 1,2mm Corrosion protection Color: RAL 7035 gray	Screw/ Indoor Surface- mounted

Rys.1 Przykładowe konfiguracje montażu/Sample mounting configurations.

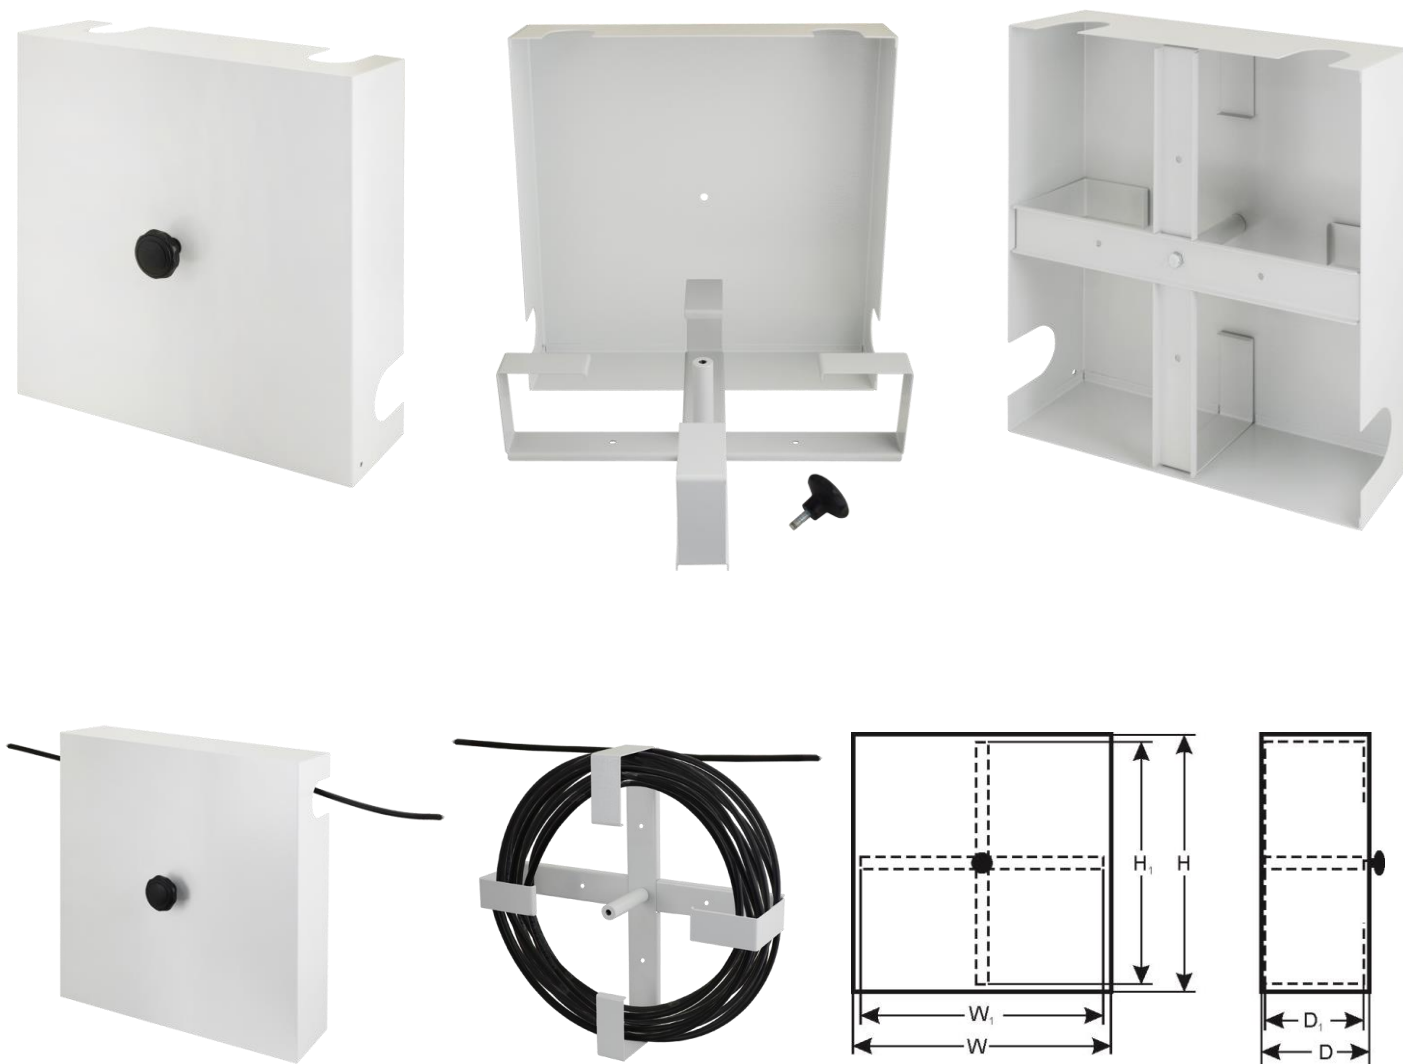

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

PRODUCENT / PRODUCER

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl